OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
ZGODNIE Z NORMĄ PN–HD 60364–4–41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI nN–0,4kV

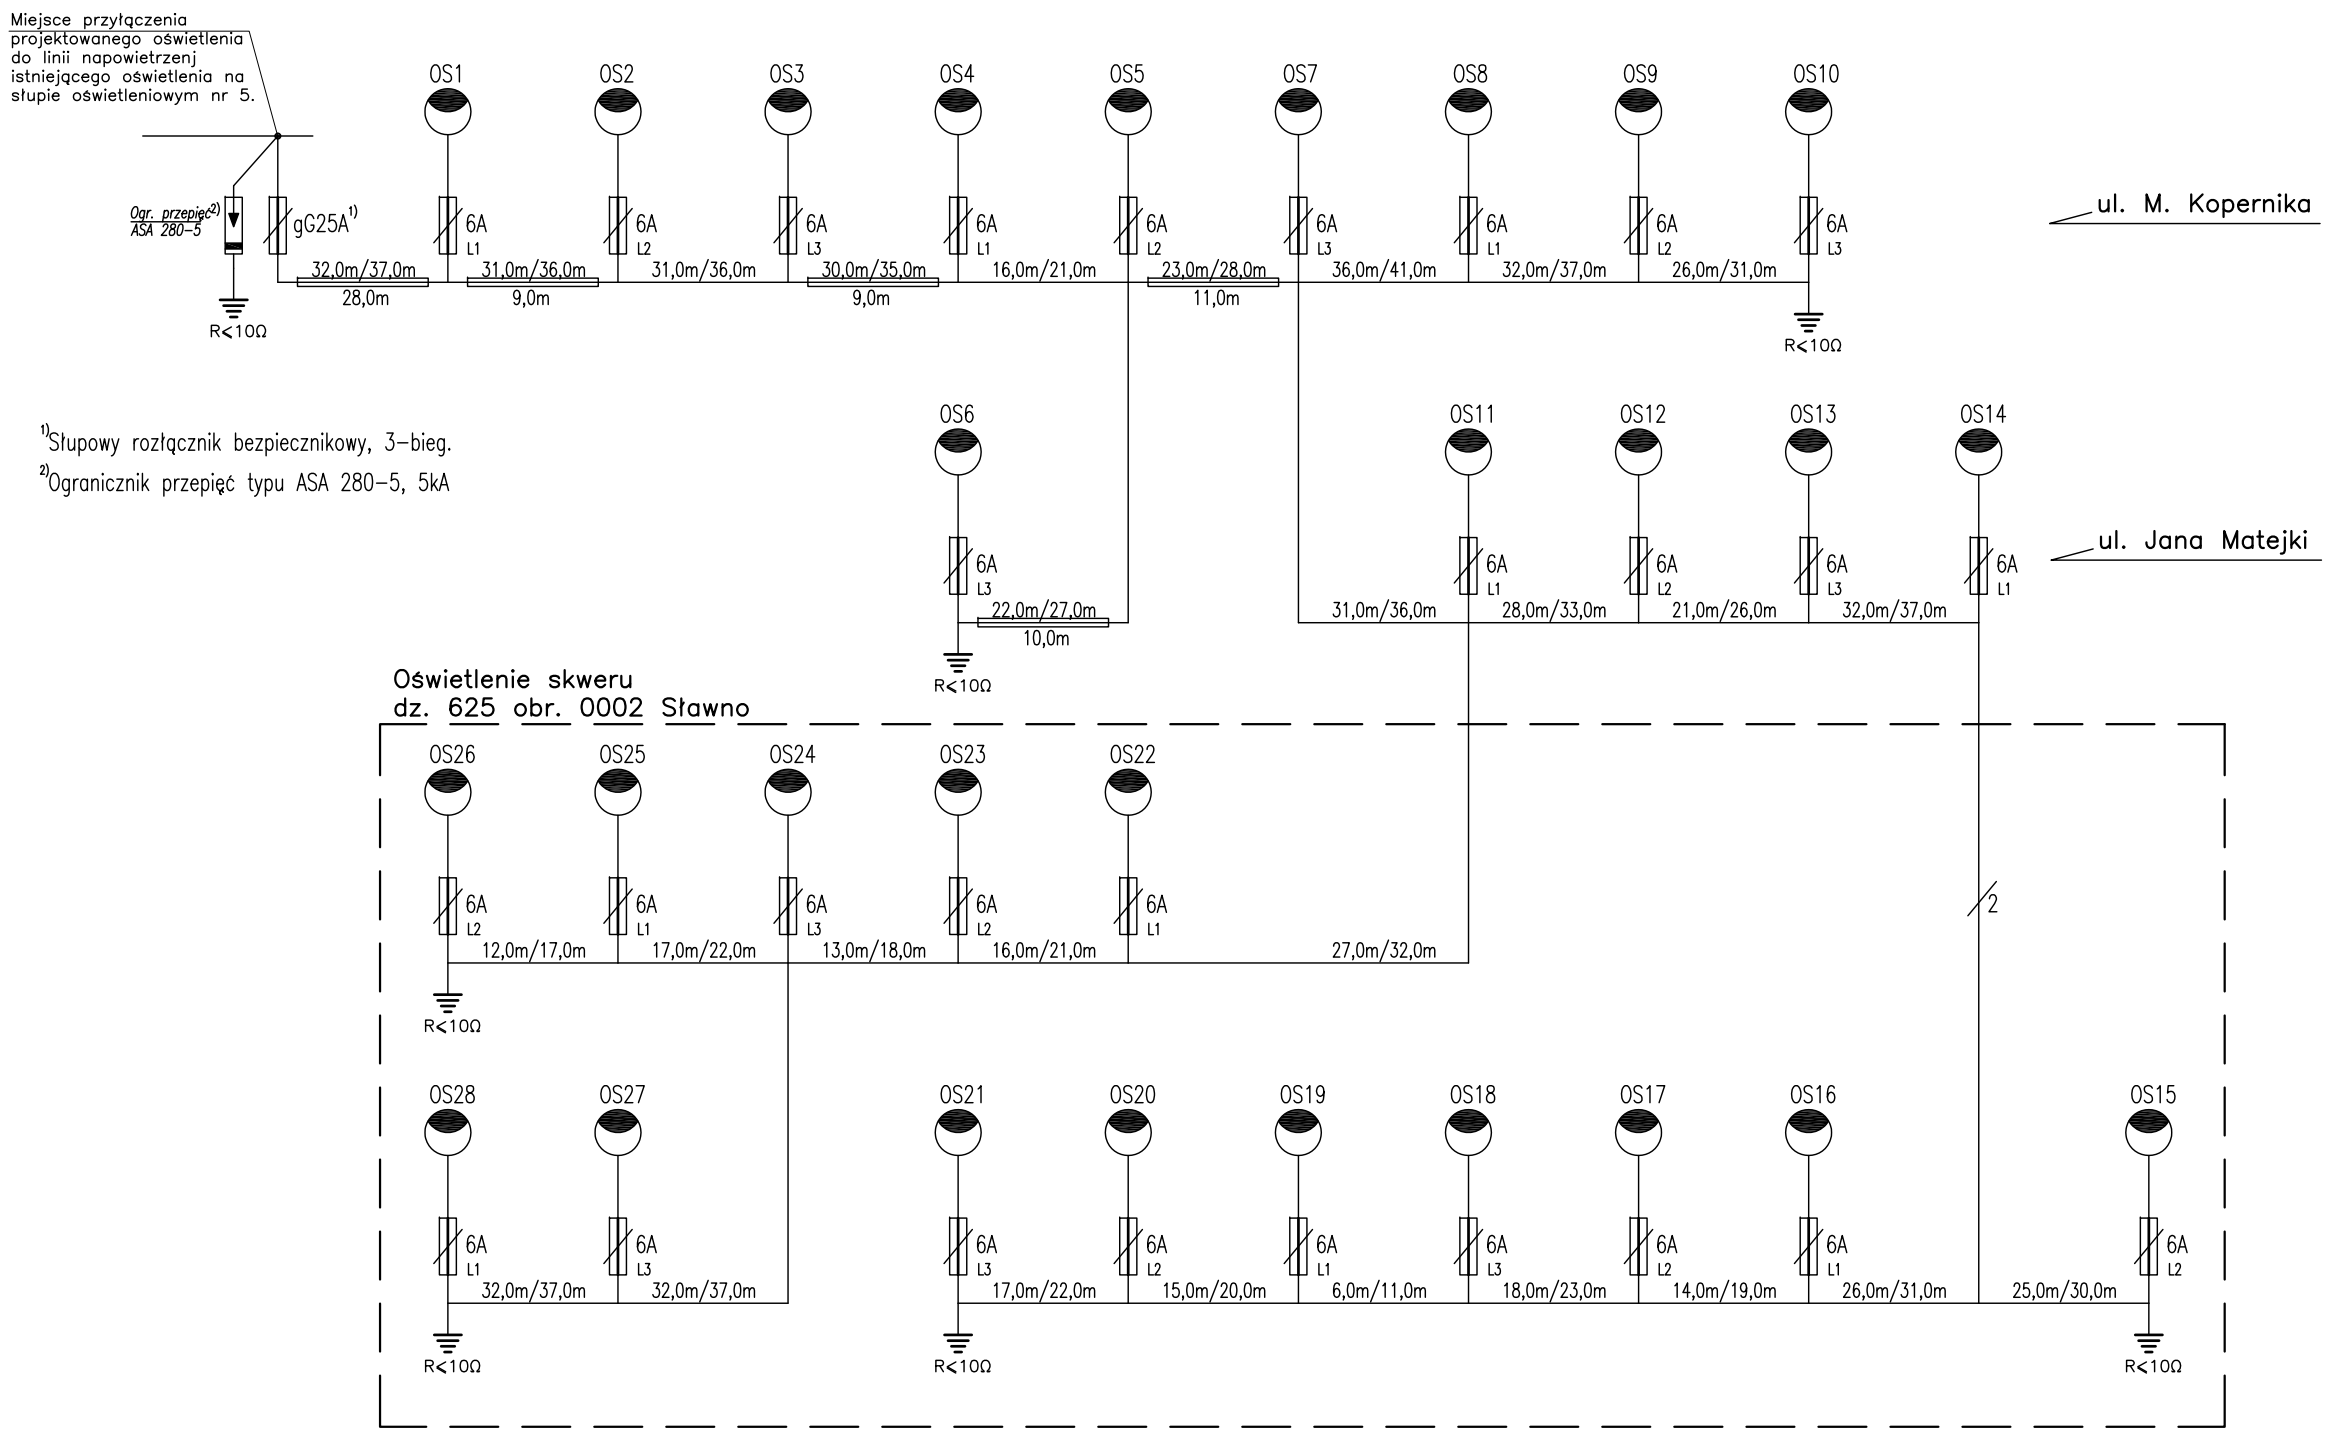

1) Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy, 3–bieg.

2) Ogranicznik przepięć typu ASA 280–5, 5kA

UWAGA!

Kabel zasilający oprawy oświetleniowe YKY 4x16mm². Wraz z kablem zasilającym układać we wspólnym rowie kablowym taśmę stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm. Słupy oświetleniowe do taśmy podłączać za pomocą pręta stalowego ocynkowanego Ø8mm. Łączenie wykonać zaciskiem uniwersalnym skręcany ma cztery śruby. Oświetlenie wykonać oprawami oświetleniowymi typu LED 48W lub 2x60W montowanymi na wysięgnikach aluminiowych ozdobnych jednoramiennych lub dwuramiennych, instalowanych na słupach typu parkowego o wys. 4,44m. Wysięgniki dwuramiene montować na słupach od OS1 do OS14 wraz z oprawami LED 60W, na pozostałych słupach, od OS15 do OS28, montować wysięgniki jednoramienne wraz z oprawami LED 48W.
Oprawy należy stosować zgodne z sugestiami inwetora i zamontowanymi na już zmodernizowanych ulicach starówki miasta.

LEGENDA:

Oznaczenie 31,0m/36,0m: długość rowu kablowego [m]/długość kabla zasilającego YKY 4x16mm².

INWESTOR: Gmina Miasto Sławno, ul. Marii Curie–Skłodowskiej 9, 76–100 Sławno				
TREŚĆ RYSUNKU: Schemat ideowy zasilania oświetlenia skwetu oraz ul. M. Kopernika i ul. J. Matejki w m. Sławno				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Juszkiewicz	NR. UPRAWNIEŃ: ZAP/IE/0188/PWOE	PODPIS:	STADIUM: PB
SPRAWDZIŁ:	inż. Grażyna Kalita	A/PNB/8300/23/79		BRANŻA: Elektryczna
OPRACOWAŁ:	-			DATA: 03.2017
PROJEKT: Zagospodarowanie terenu skweru w m. Sławno dz. nr 625 obr. 0002 Sławno			SKALA: -	NR. RYSUNKU: E3