


montaż kraty pomostowej  
110X75cm cynkowanej przykręcając  
do kotew wklejanych fi 10mm  
w rozstawie co 50cm do czola stropu

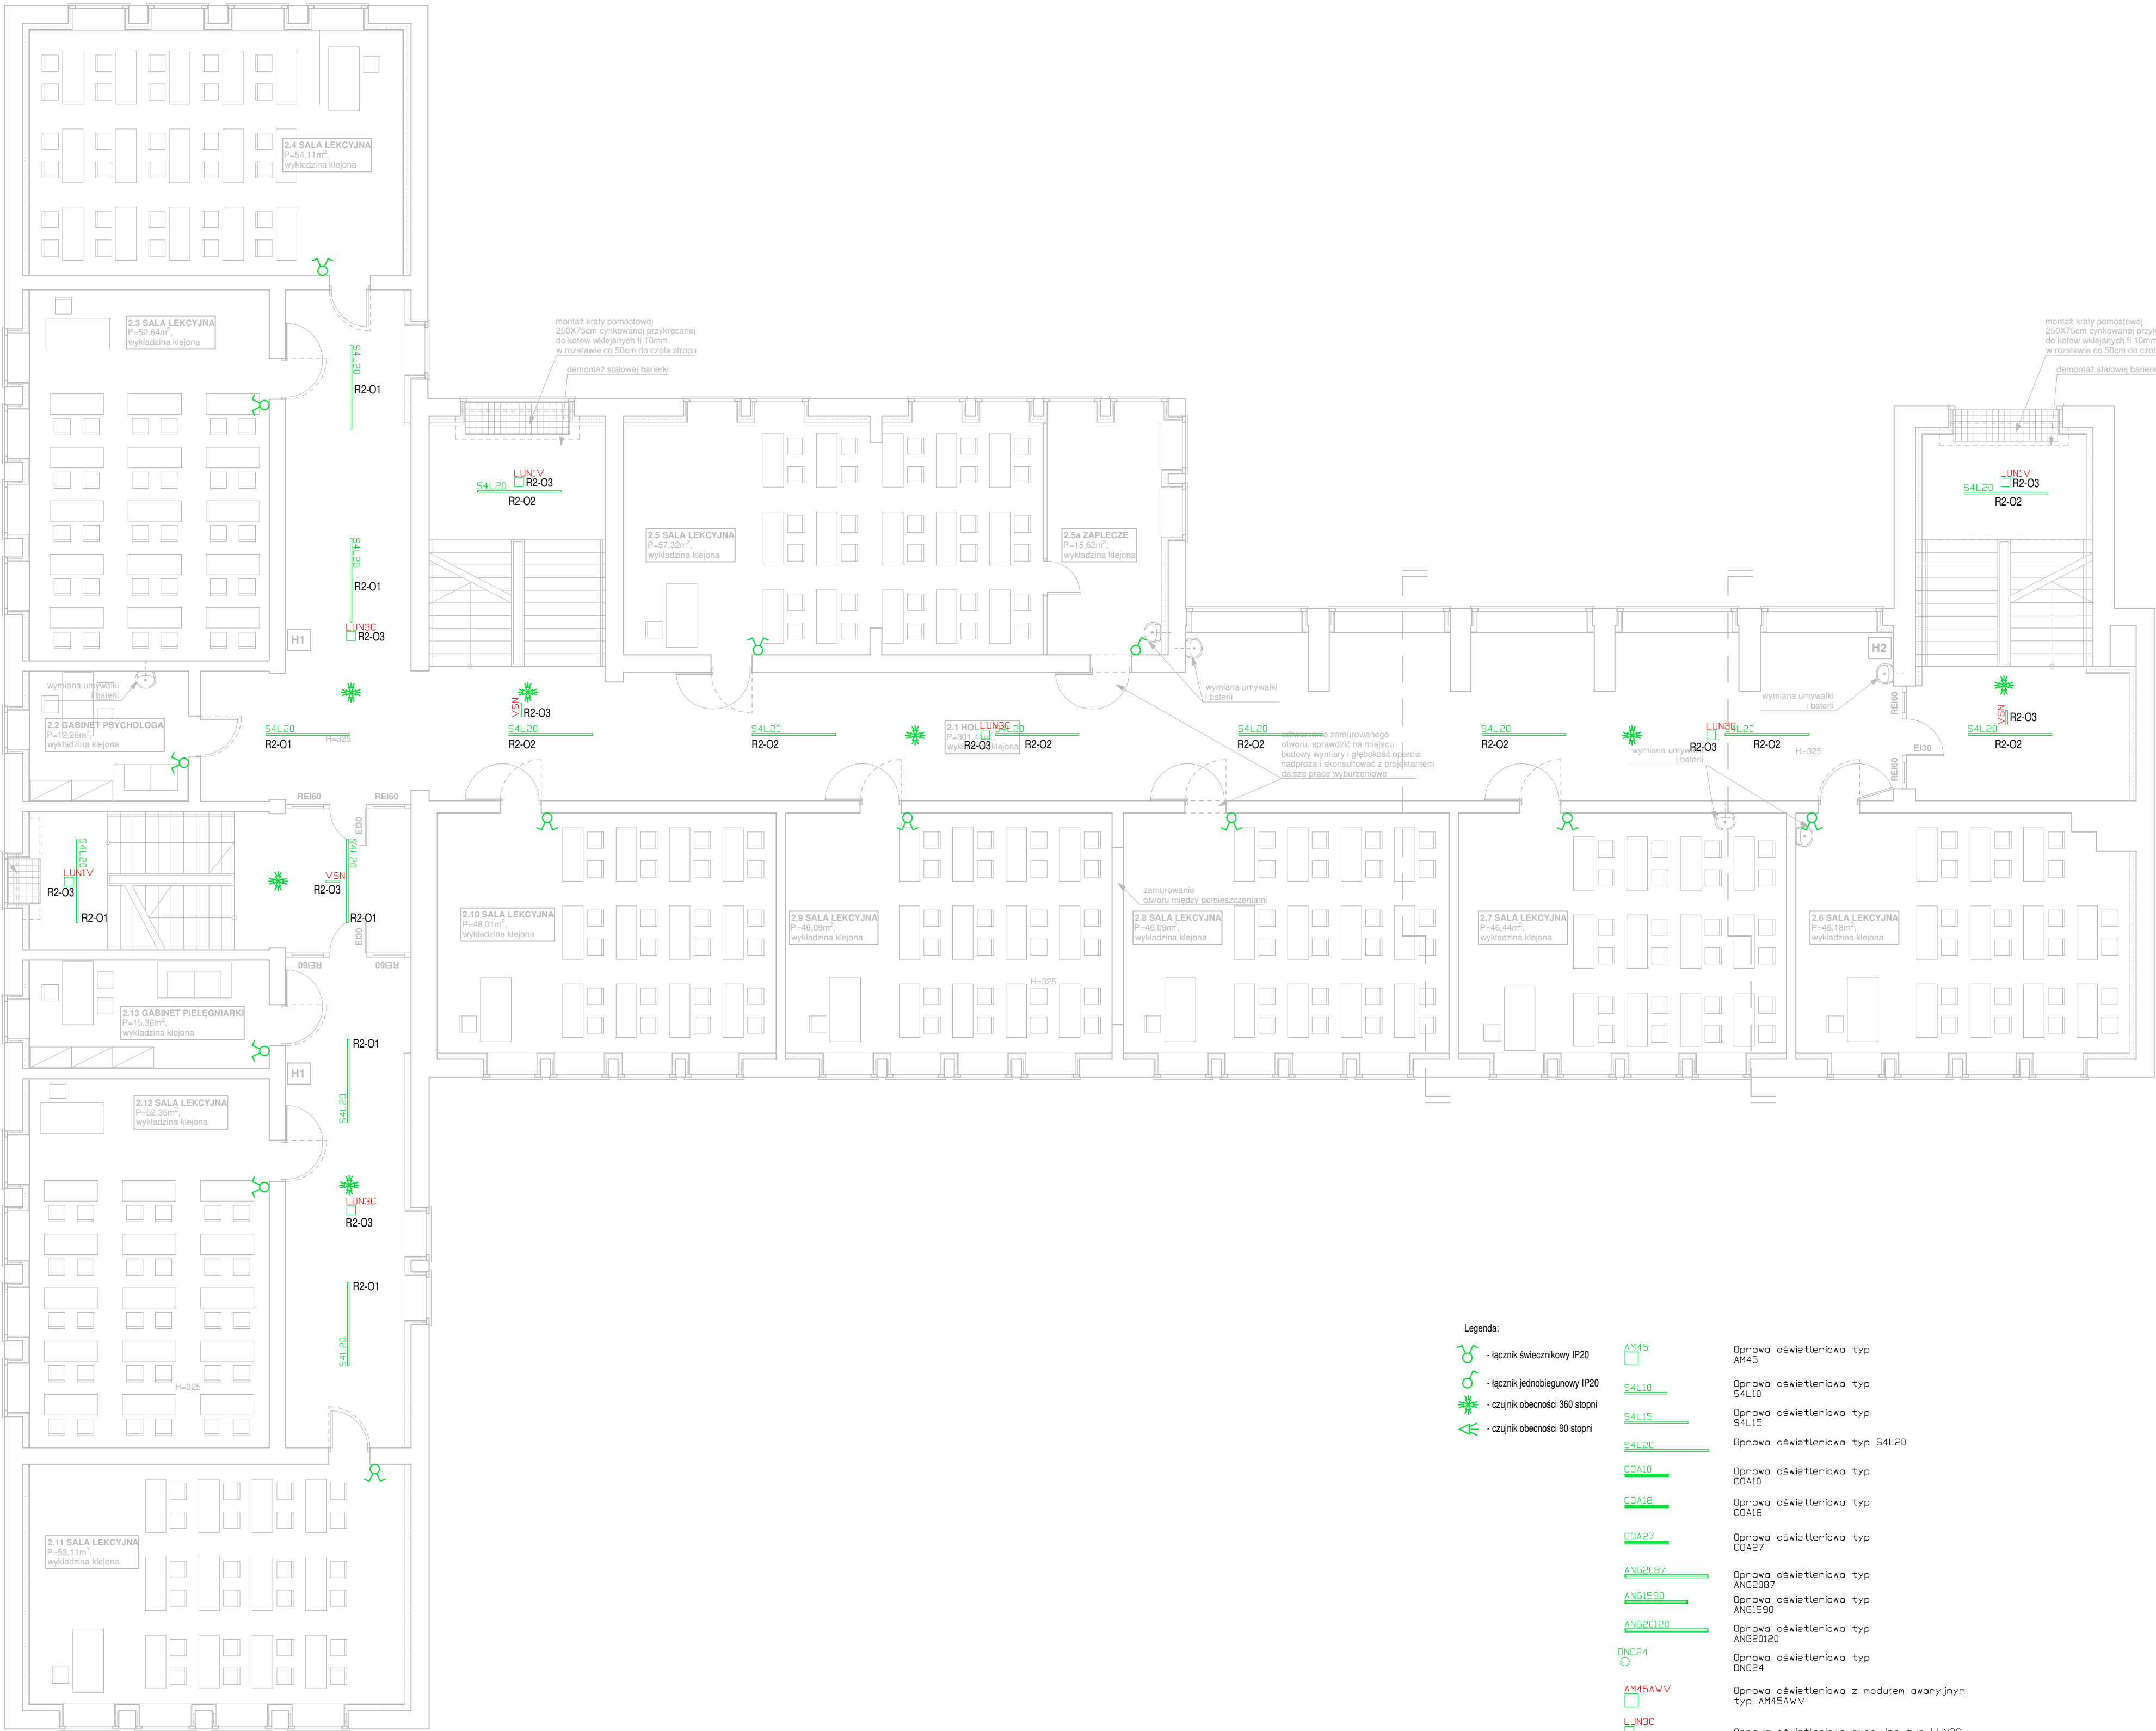

Legenda:

- łącznik świecznikowy IP20
- łącznik jednobiegunowy IP20
- czujnik obecności 360 stopni
- czujnik obecności 90 stopni

- |  |  |
|--|--|
|  | Oprowa oświetleniowa typ AM45                        |
|  | Oprowa oświetleniowa typ S4L10                       |
|  | Oprowa oświetleniowa typ S4L15                       |
|  | Oprowa oświetleniowa typ S4L20                       |
|  | Oprowa oświetleniowa typ COA10                       |
|  | Oprowa oświetleniowa typ COA18                       |
|  | Oprowa oświetleniowa typ COA27                       |
|  | Oprowa oświetleniowa typ ANG20B7                     |
|  | Oprowa oświetleniowa typ ANG1590                     |
|  | Oprowa oświetleniowa typ ANG20I20                    |
|  | Oprowa oświetleniowa typ DNC24                       |
|  | Oprowa oświetleniowa z modułem awaryjnym typ AM45AWV |
|  | Oprowa oświetleniowa awaryjna typ LUN3C              |
|  | Oprowa oświetleniowa awaryjna typ LUNIV              |
|  | Oprowa oświetleniowa ewakuacyjna typ VSN             |
|  | Oprowa oświetleniowa awaryjna typ MA154WN            |

NR RYSUNKU E4	NAZWA RYSUNKU RZUT II PIĘTRA - INST OŚWIETLENIOWA	TYTUŁ PROJEKTU PRZYSTOSOWANIE PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY PLACU SPORTOWYM 1 W ŚLAWNIE	ADRES INWESTYCJI GMINAZIUM MIEJSKIE NR 1 W ŚLAWNIE IM. MUR HENRYKA SUCHARSKIEGO UL. KRAKOWSKA 4, 71-025 SZCZECIN UL. KRAKOWSKA 4, 71-025 SZCZECIN DZ. NR EWID. 977/5 OBR. ŚLAWNO 2	SKALA 1:100 FAZA PW	JEDNOSTKA PROJEKTOWA, AUTOR PROJEKTU BAS PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA PATRYK KRUPCZAK UL. KRAKOWSKA 4, 71-025 SZCZECIN mgr inż. Piotr Markowski upr. nr ZAP/0218/POE/11 (inst. elektryczne)	PROJEKTOWA mgr inż. Piotr Markowski upr. nr ZAP/0107/POE/12 (inst. elektryczne) PROJEKTOWA mgr inż. Piotr Markowski upr. nr ZAP/0218/POE/11 (inst. elektryczne)
------------------	---	--	---	------------------------------	--	--