


Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	400/230

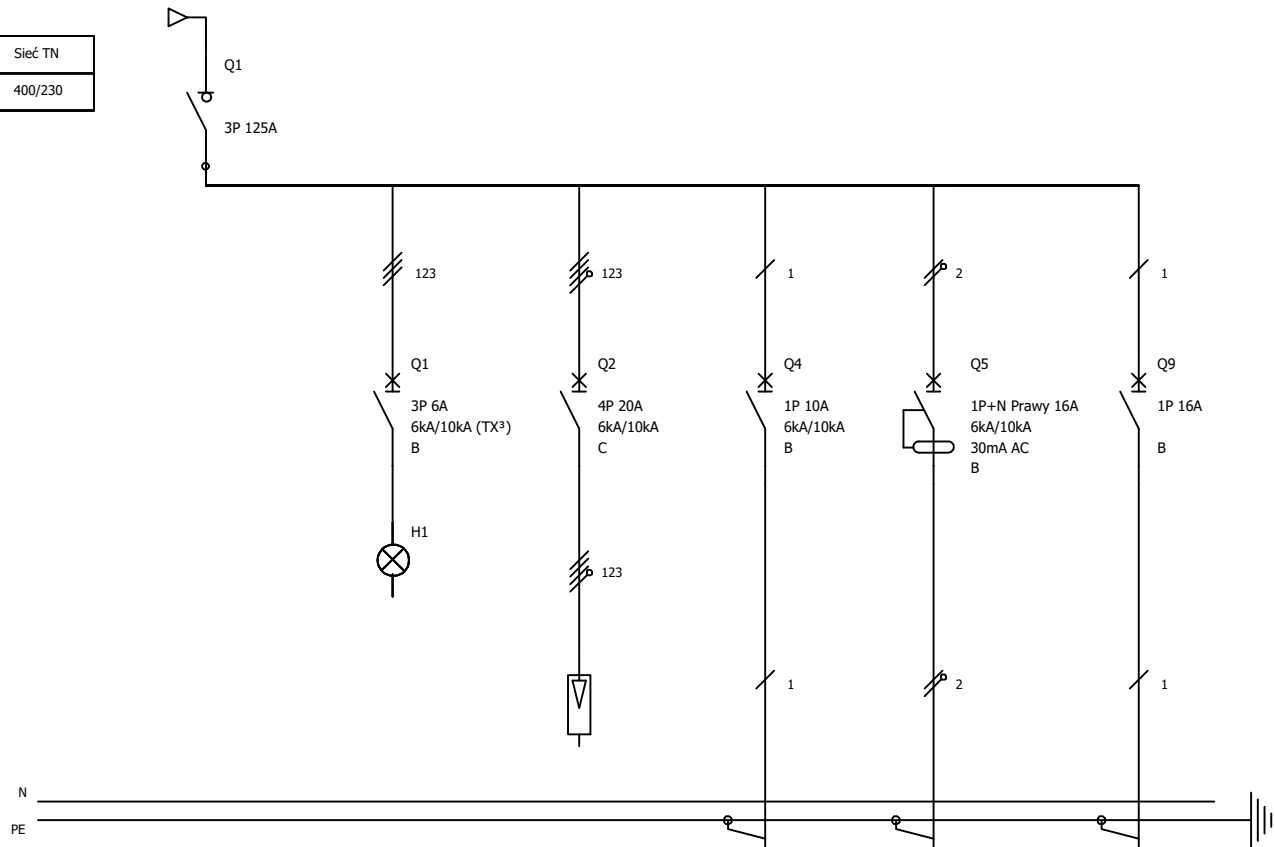

Oznaczenie urządzenia	Q1	Q2	F1	Q3	Q4	Q5
Oznaczenie zacisku						
Opis	ZASILANIE ZE ZŁĄCZA ZO	KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	OCHRONNIK	OŚWIETLENIE	OBWÓD GNIAZD 230V/16A	KOCIOŁ GAZOWY
Moc	17.1/14			0,1	2	0,5
Długość kabla						
Przekrój przewodu	5x10			5x2.5	3x2,5	3x2.5
Typ kabla	YDY			YDY	YDY	YDY
Typ izolacji kabla						

	PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ , ROZBIÓRKA KOMINA I GARAŻU DZ. NR 636 OBRĘB 003 SŁAWNO	Nr. projektu:		C		F	8346/232/90
		Nr. rysunku:		B	sieci i inst. elektr.	E	T. Piskorski
		Data:		A	POM/0256/PBE/16	D	Sprawdził:
		ROZDZIELNICA RK		11/2021	Autor:	Ł. Gągała	Nr. akurusa: